
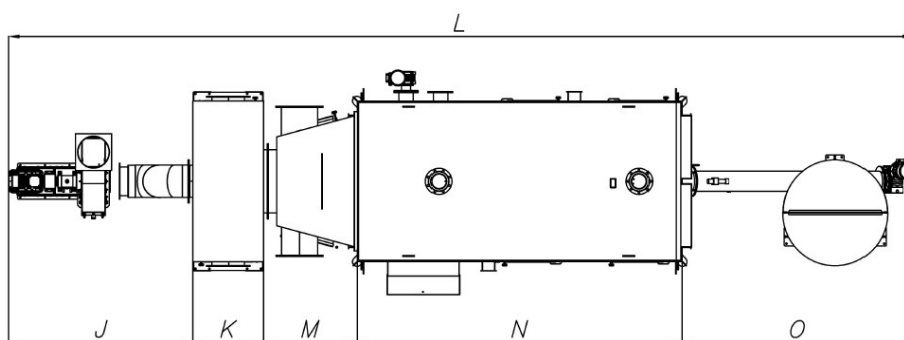
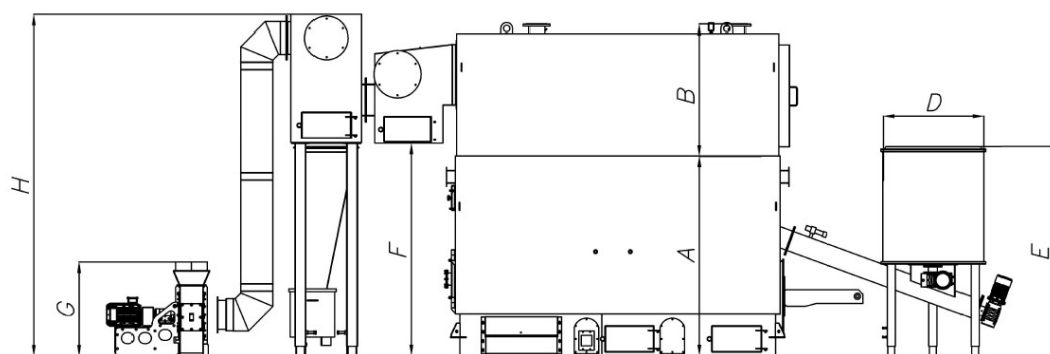


UNIWEX KOTŁY BIO SP. Z O.O.
UL. ŁĘCZYCKA 29 W, 82 - 300 ELBLĄG
www.uniwxkotly.pl tel. 55 235 55 82


KARTA TECHNICZNA COMFORT RS

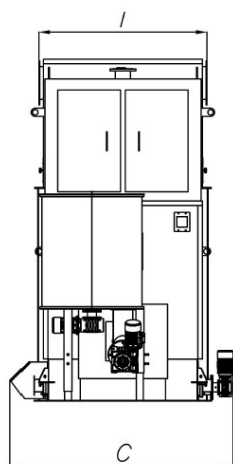

COMFORT RS

	A	B	A+B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Z	P
505*	1916	1466	3382	2340	1100	2180	2081	3750	3410	1283	1210	766	7704	998	2550	2180	DN125	DN125
600*	1916	1685	3601	2340	1100	2180	2305	3980	3634	1283	1210	766	8024	998	2550	2500	DN125	DN125
780	2176	1252	3428	2446	1100	2350	2146	1025	3754	1861	2110	766	9974	1048	3550	2500	DN150	DN150
980	2176	1456	3632	2446	1100	2350	2343	1025	3747	1861	2110	766	9974	1048	3550	2500	DN150	DN150
1250	2176	1686	3862	2446	1100	2350	2500	1025	3801	1861	2110	766	9974	1048	3550	2500	DN150	DN150
1500	2506	1694	4200	2746	1300	2500	2450	1110	4258	1869	2300	1344	11342	1048	4150	2500	DN150	DN150
2000	2506	1916	4422	2900	1300	2500	2891	1110	4500	1857	2300	1334	11332	1048	4150	2500	DN200	DN200
2500	2506	2136	4642	2900	1300	2500	2951	1110	4500	1857	2300	1334	11332	1048	4150	2500	DN250	DN250
3000	2606	2576	5182	2900	1300	2600	3301	1250	4995	1855	2420	1902	12758	1350	4586	2500	DN250	DN250
4000	3300	2699	5936	2900	1300	2900	4100	1400	5800	1650	2850	2100	15050	1400	6200	2500	DN250	DN250
5000	3600	2639	6239	2900	1300	2900	4400	1500	6000	1650	3000	2700	16600	1400	7000	2500	DN300	DN300

Wszystkie zawarte tutaj informacje nie są wiążące. Firma UNIWEX KOTŁY BIO zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń.

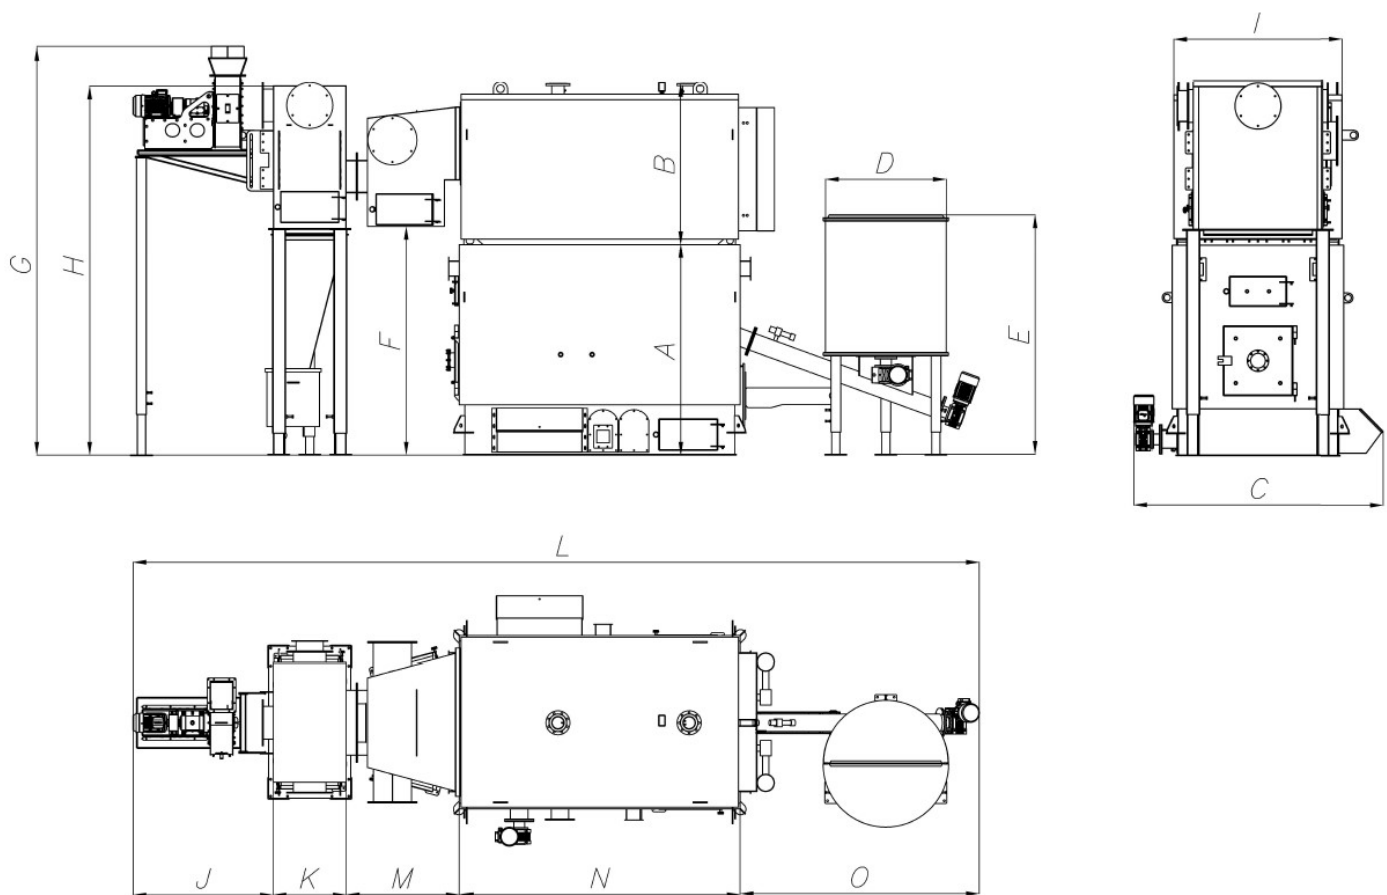

Wszystkie zawarte tutaj informacje nie są wiążące. Firma UNIWEX KOTŁY BIO zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń.

RS												
moc nominalna	kW	505*	600*	780	980	1250	1500	2000	2500	3000	4000	5000
orientacyjna kubatura ogrzewania		m3										
Obiekty budowane współcześnie, wszystkie ściany, podłoga, sufit dobrze izolowane, okna zespolone z szybami termoizolacyjnymi		16833	20000	26000	32667	41667	50000	66667	83333	100000	133333	166667
Obiekty budowane w latach 80 tych z dodatkową izolacją		14429	17143	22286	28000	35714	42857	57143	71429	85714,3	114286	142857
Obiekty budowane w latach 80 tych i wcześniej z oknami tradycyjnymi, średnio ciepłe		12625	15000	19500	24500	31250	37500	50000	62500	75000	100000	125000
Obiekty o słabej izolacyjności, okna stare nieszczelne, pomieszczenia na poddaszu		11222	13333	17333	21778	27778	33333	44444	55556	66666,7	88889	111111
Miejscowości górskie i w rejonach północno-wschodnich Polski należy zwiększyć przelicznik		10100	12000	15600	19600	25000	30000	40000	50000	60000	80000	100000
max. dopuszczalne ciśnienie	bar	1,5										
max. temperatura wody	°C	95										
sprawność kotła	%	89										
napięcie zasilania	V	400										
moc urządzeń elektrycznych	kW	10,2	10,2	13,0	13,0	13,5	19,8	20,3	20,3	28,2	28,9	33,5
moc wentylatora wyciągowego spalin	kW	3	3	5,5	5,5	5,5	11	11	11	18,5	18,5	22
średnie zużycie paliwa	kg/h	151,5	180	234	294	375	450	600	750	900	1200	1500
objętość standardowego zbiornika	m³	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
min. temperatura aktywacji pompy	°C	50										
pojemność wody	l	2313,5	2830,9	2845,9	3659	4472,1	6313,6	7457,3	8590,9	12096	13367	14627
temperatura spalin	°C	140 - 180										
zalecana średnica i wysokość komina	mm/m	400/8	400/8	400/8	500/8	500/10	600/10	650/10	650/10	700/10	800/10	800/10
przepływ gazów odlotowych (dla zrzębki o wilgotności 50%)	m3/h	1548,6	1839,9	2391,9	3005,2	3833,2	4599,8	6133,1	7666,3	9199,58	12266	15333
masa kotła	kg	12 057	12 606	16 729	17 847	18 886	25 929	27 244	29 061	36 054	41 660	49 105

Data ostatniej aktualizacji:
30-05-2022

Wszystkie zawarte tutaj informacje nie są wiążące. Firma UNIWEX KOTŁY BIO zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń.